




PARTICOLARE EMBRICE




particolare posa embrici




PARTICOLARE FOSSO DI GUARDIA

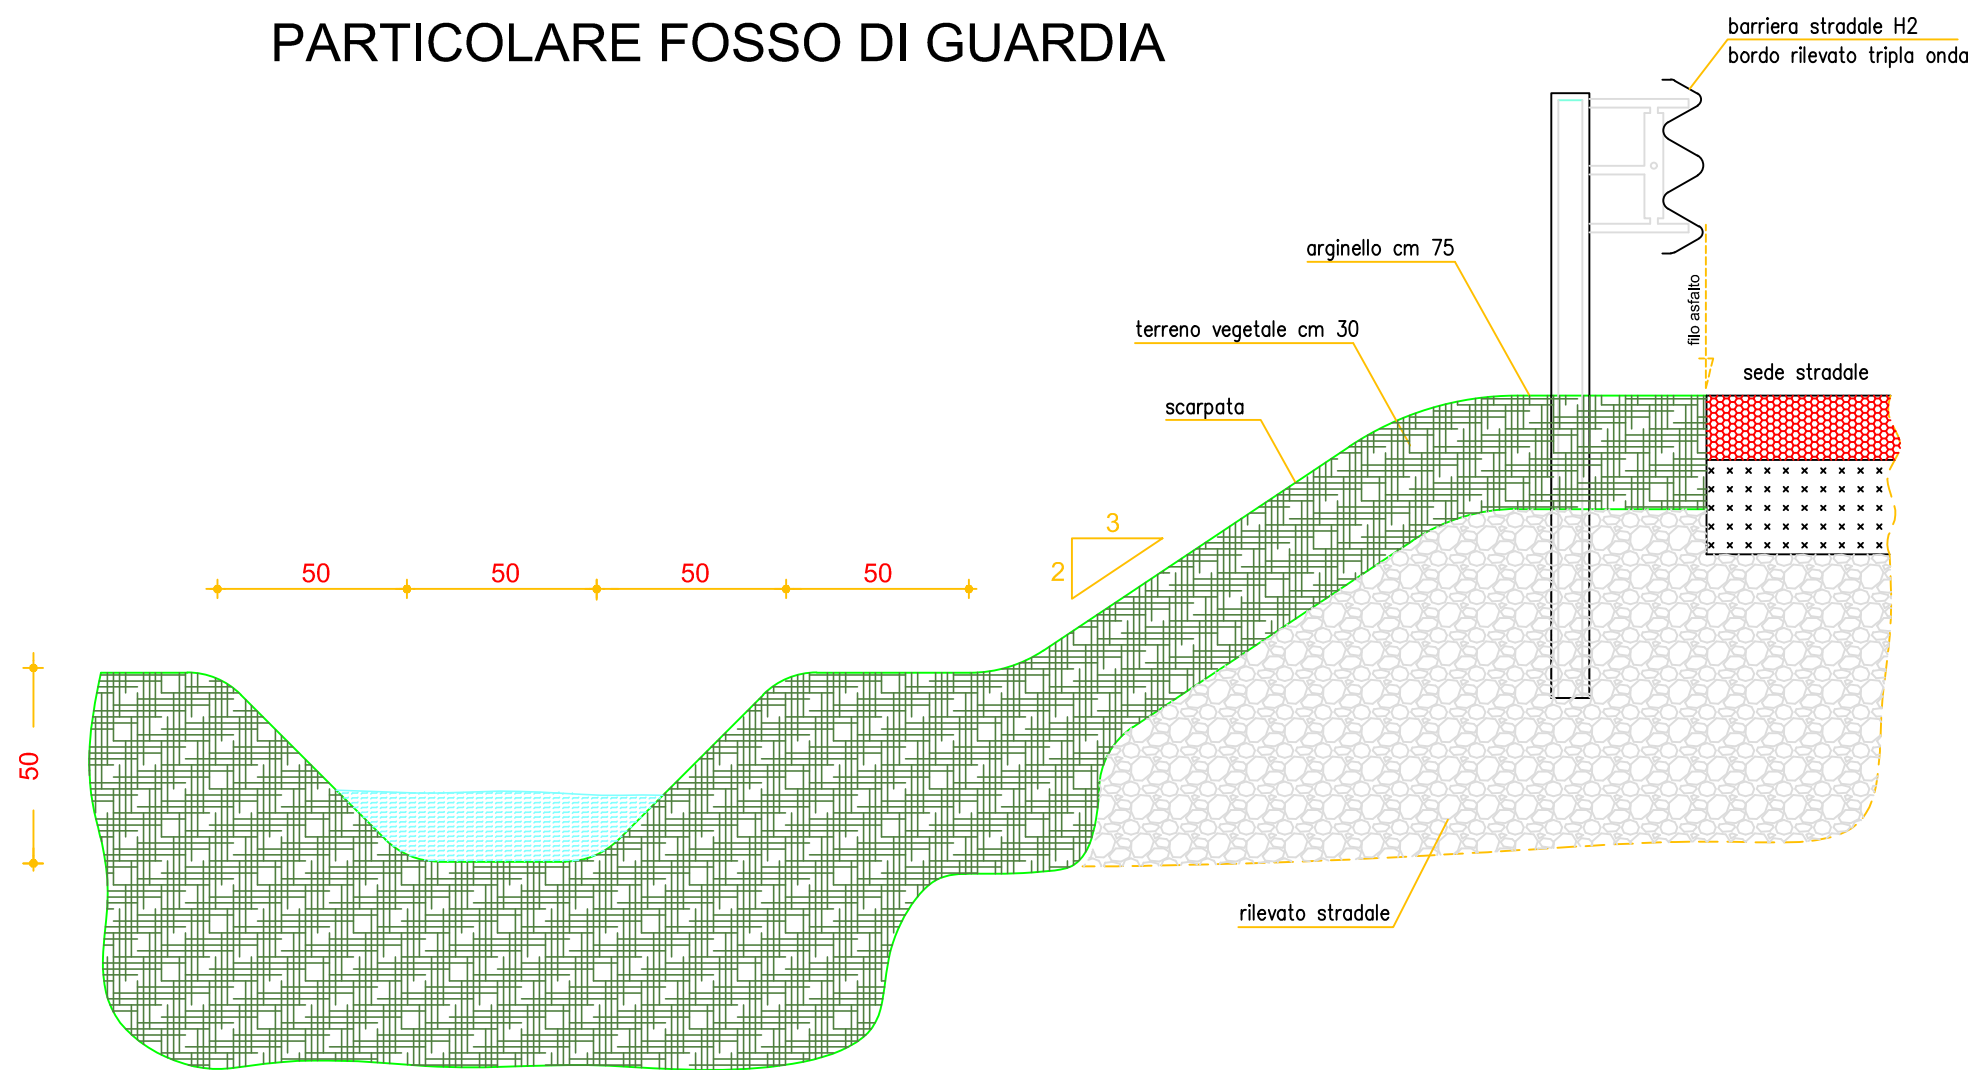


PARTICOLARE POSA CANALETTA

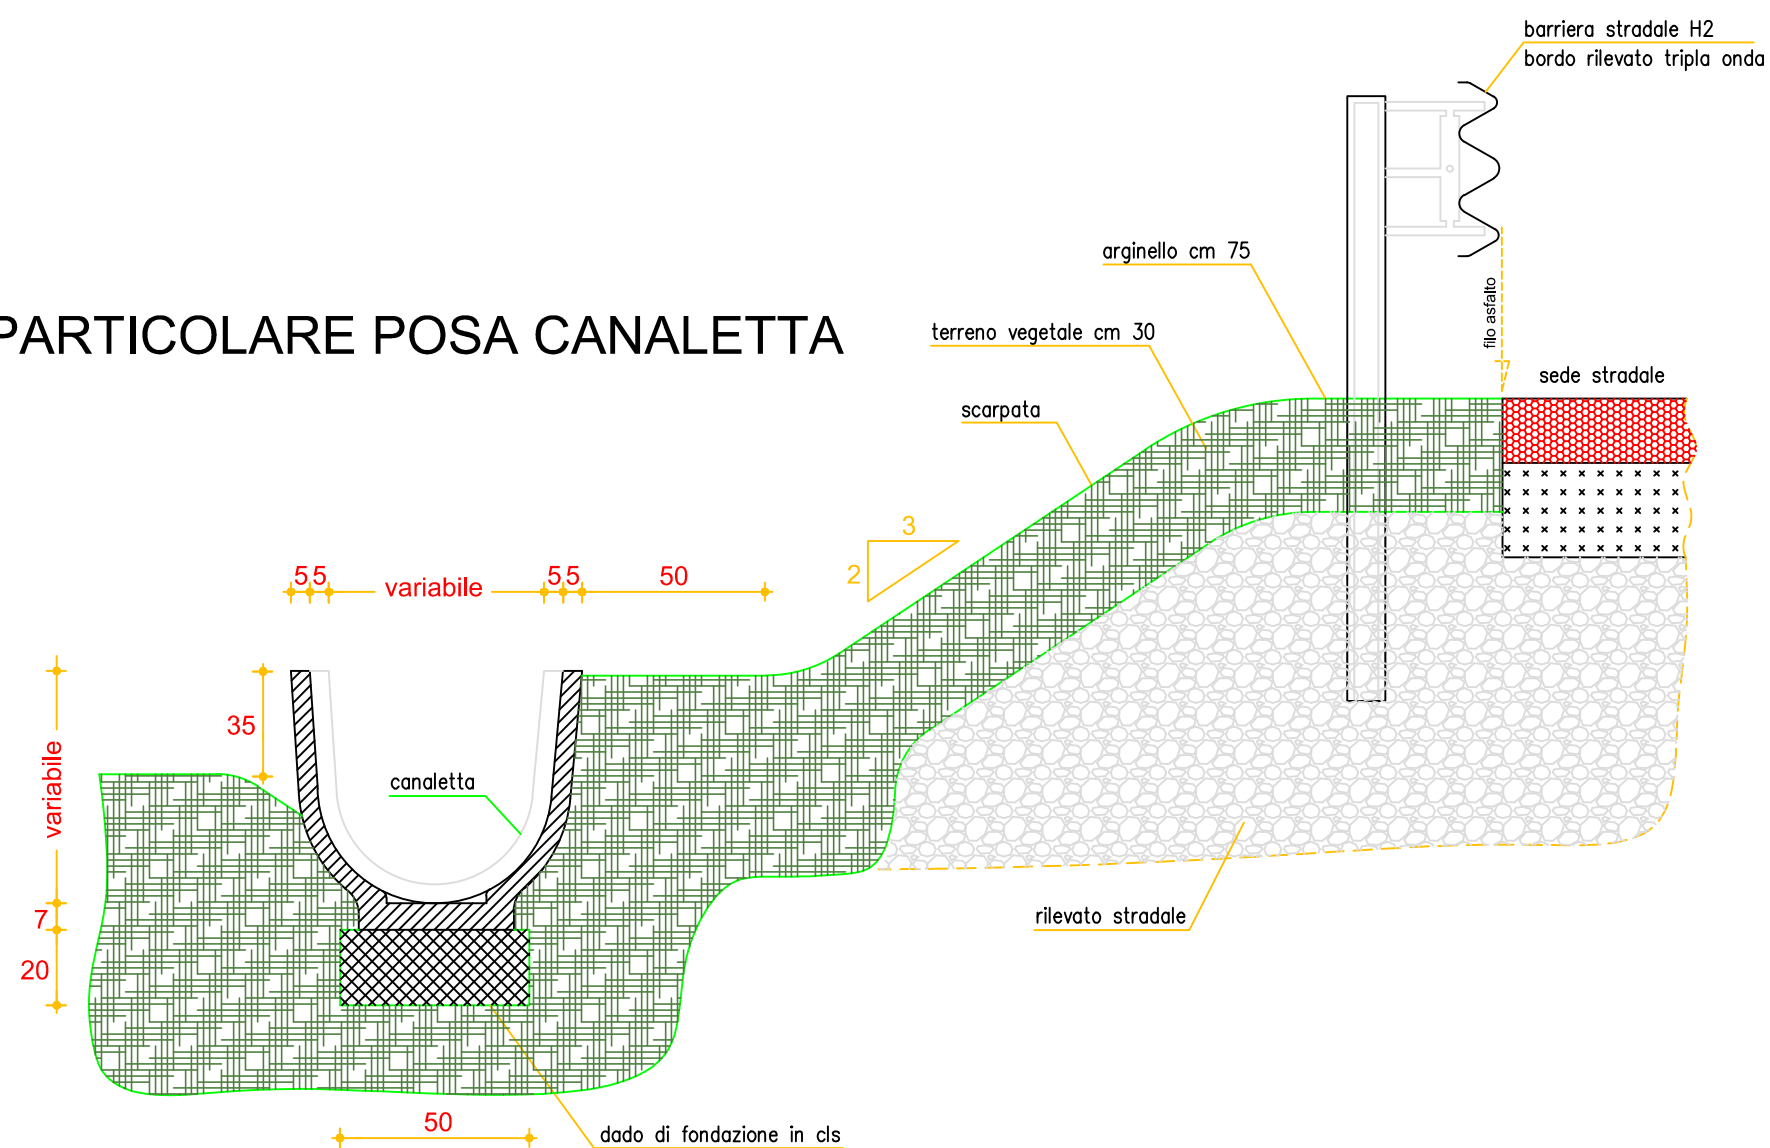



PARTICOLARE POSA GUARD RAIL H2



PARTICOLARE POSA TUBO CORRUGATO
DIAMETRO Ø 125 - 160

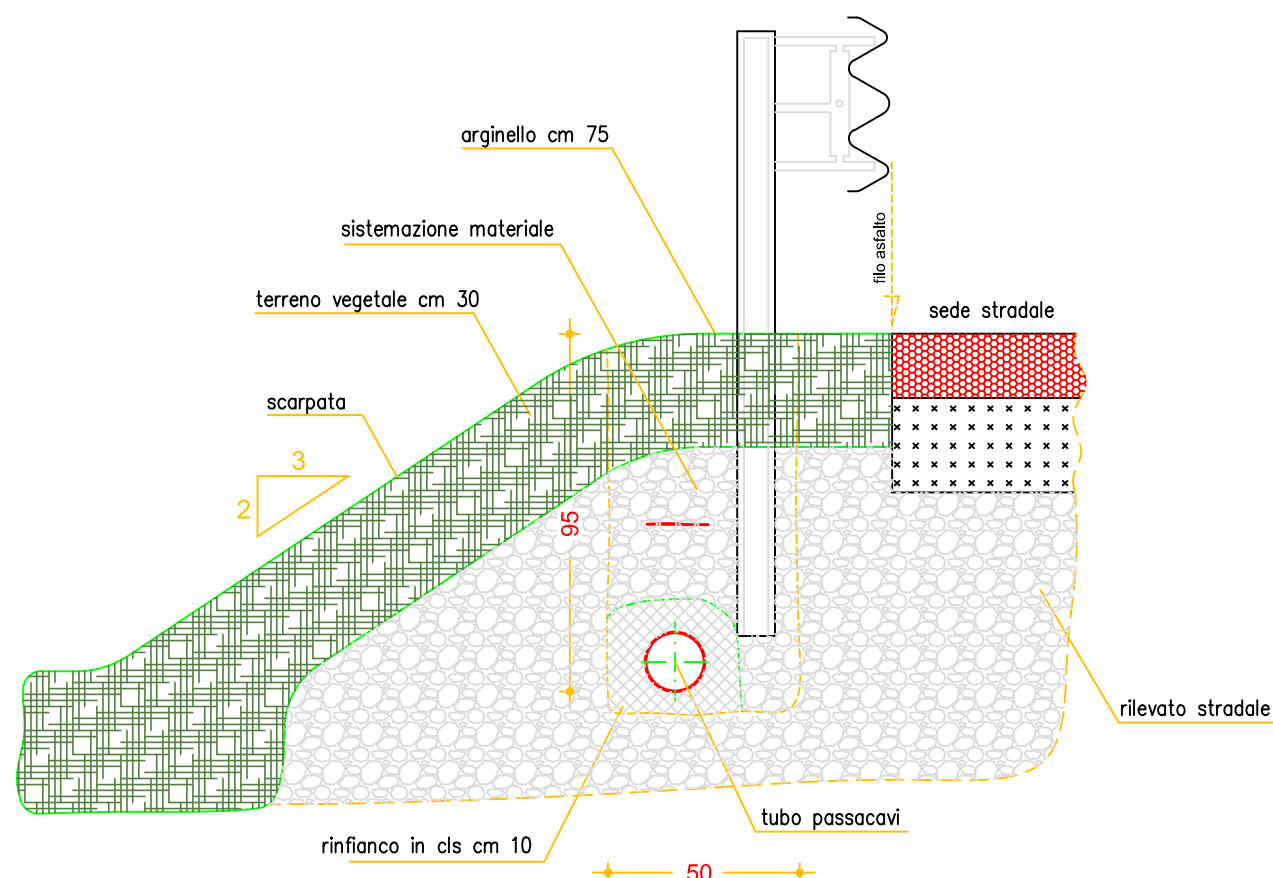


PARTICOLARE TUBO AUTOPORTANTE




Ø mm	L mm	D mm	t mm	p mm	s mm	Sez. Area Interna cmq	Peso al ml [kg]
400	2000	600	320	55	85	1256	275
600	2000	860	450	75	110	2826	515
800	2000	1115	550	95	130	5024	800
1000	2000	1400	665	115	160	7850	1200
1200	2000	1630	720	170	185	11304	1800
1400	2000	1900	880	190	220	15386	2250


PARTICOLARE
CANALETTA - MANUFATTO - TUBO

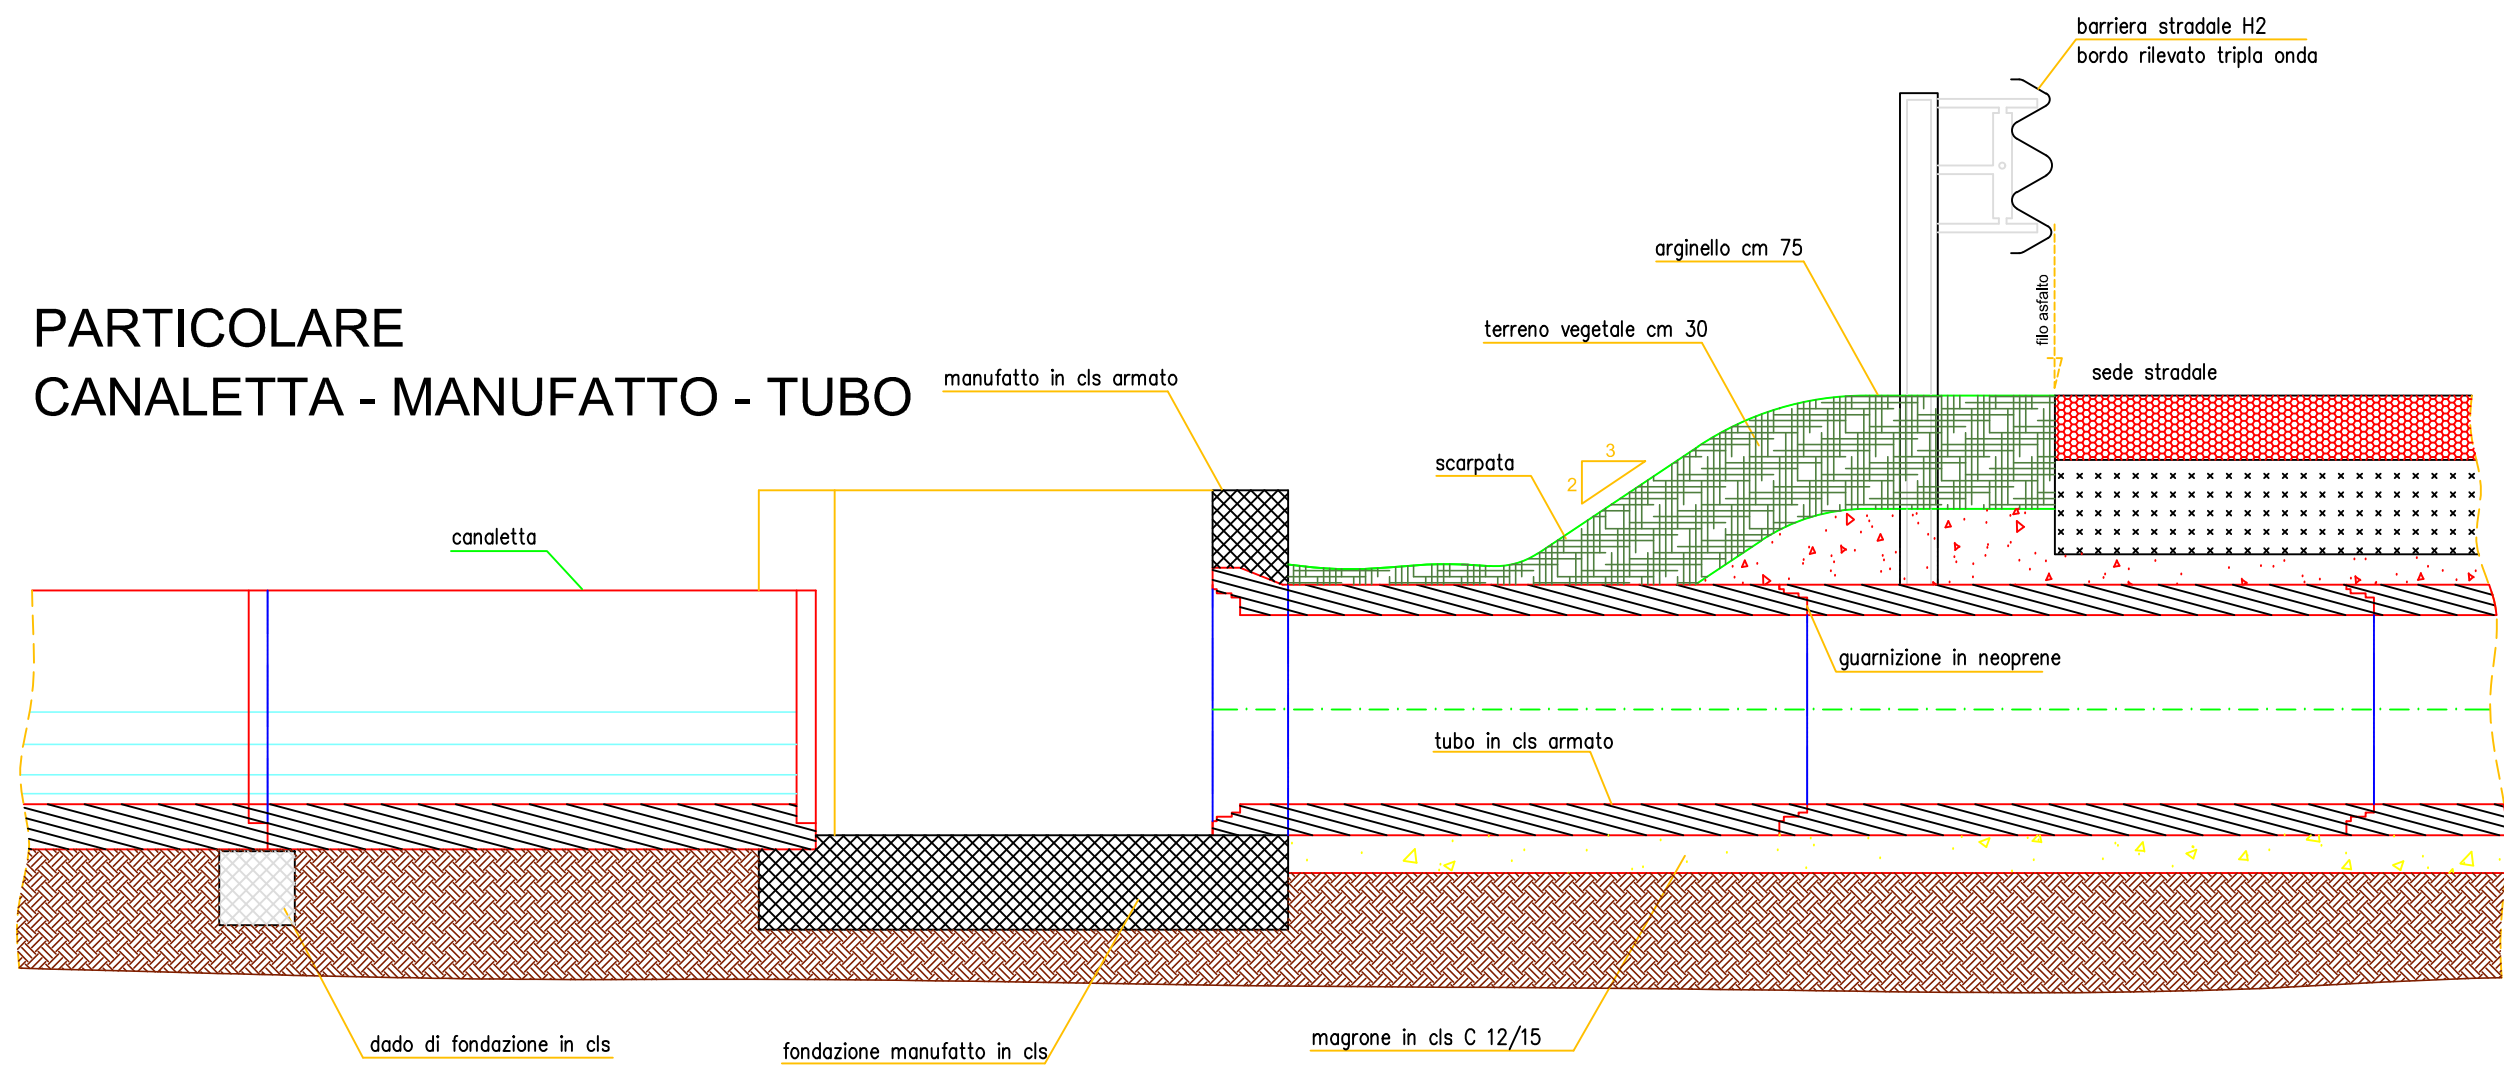


PARTICOLARE POSA TUBO PVC Ø 500
CALOTTATO CON cls Rck 250



PARTICOLARE POSA PLINTO I.P.



PARTICOLARE PARTITORE



PRESCRIZIONI

- VERIFICARE LE QUOTE IN CANTIERE CON GLI ELABORATI ESECUTIVI ARCHITETTONICI
- TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN LOCO IN PRESENZA DELLA D.L.
- PRIMA DI OGNI GETTO AVVISARE LA D.L.
- ACCORDO AD ADESIONE MIGLIORATA TIPO F&B 44 K Controlato in Stabilimento
- OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO, CON DATA NON ANTERIORE A TRE MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO DELLO STABILIMENTO