




NOTA BENE
La tipologia d'impianto è del tipo con tubo e cassette di derivazione a parete.
Tutte le apparecchiature elettriche, compresi i corpi illuminanti nonché la tipologia d'impianto dovrà avere grado minimo di protezione non inferiore a IP 4X.
Tutti i cavi dovranno essere identificati permanentemente con apposite targhette


PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100

CIELO LIBERO

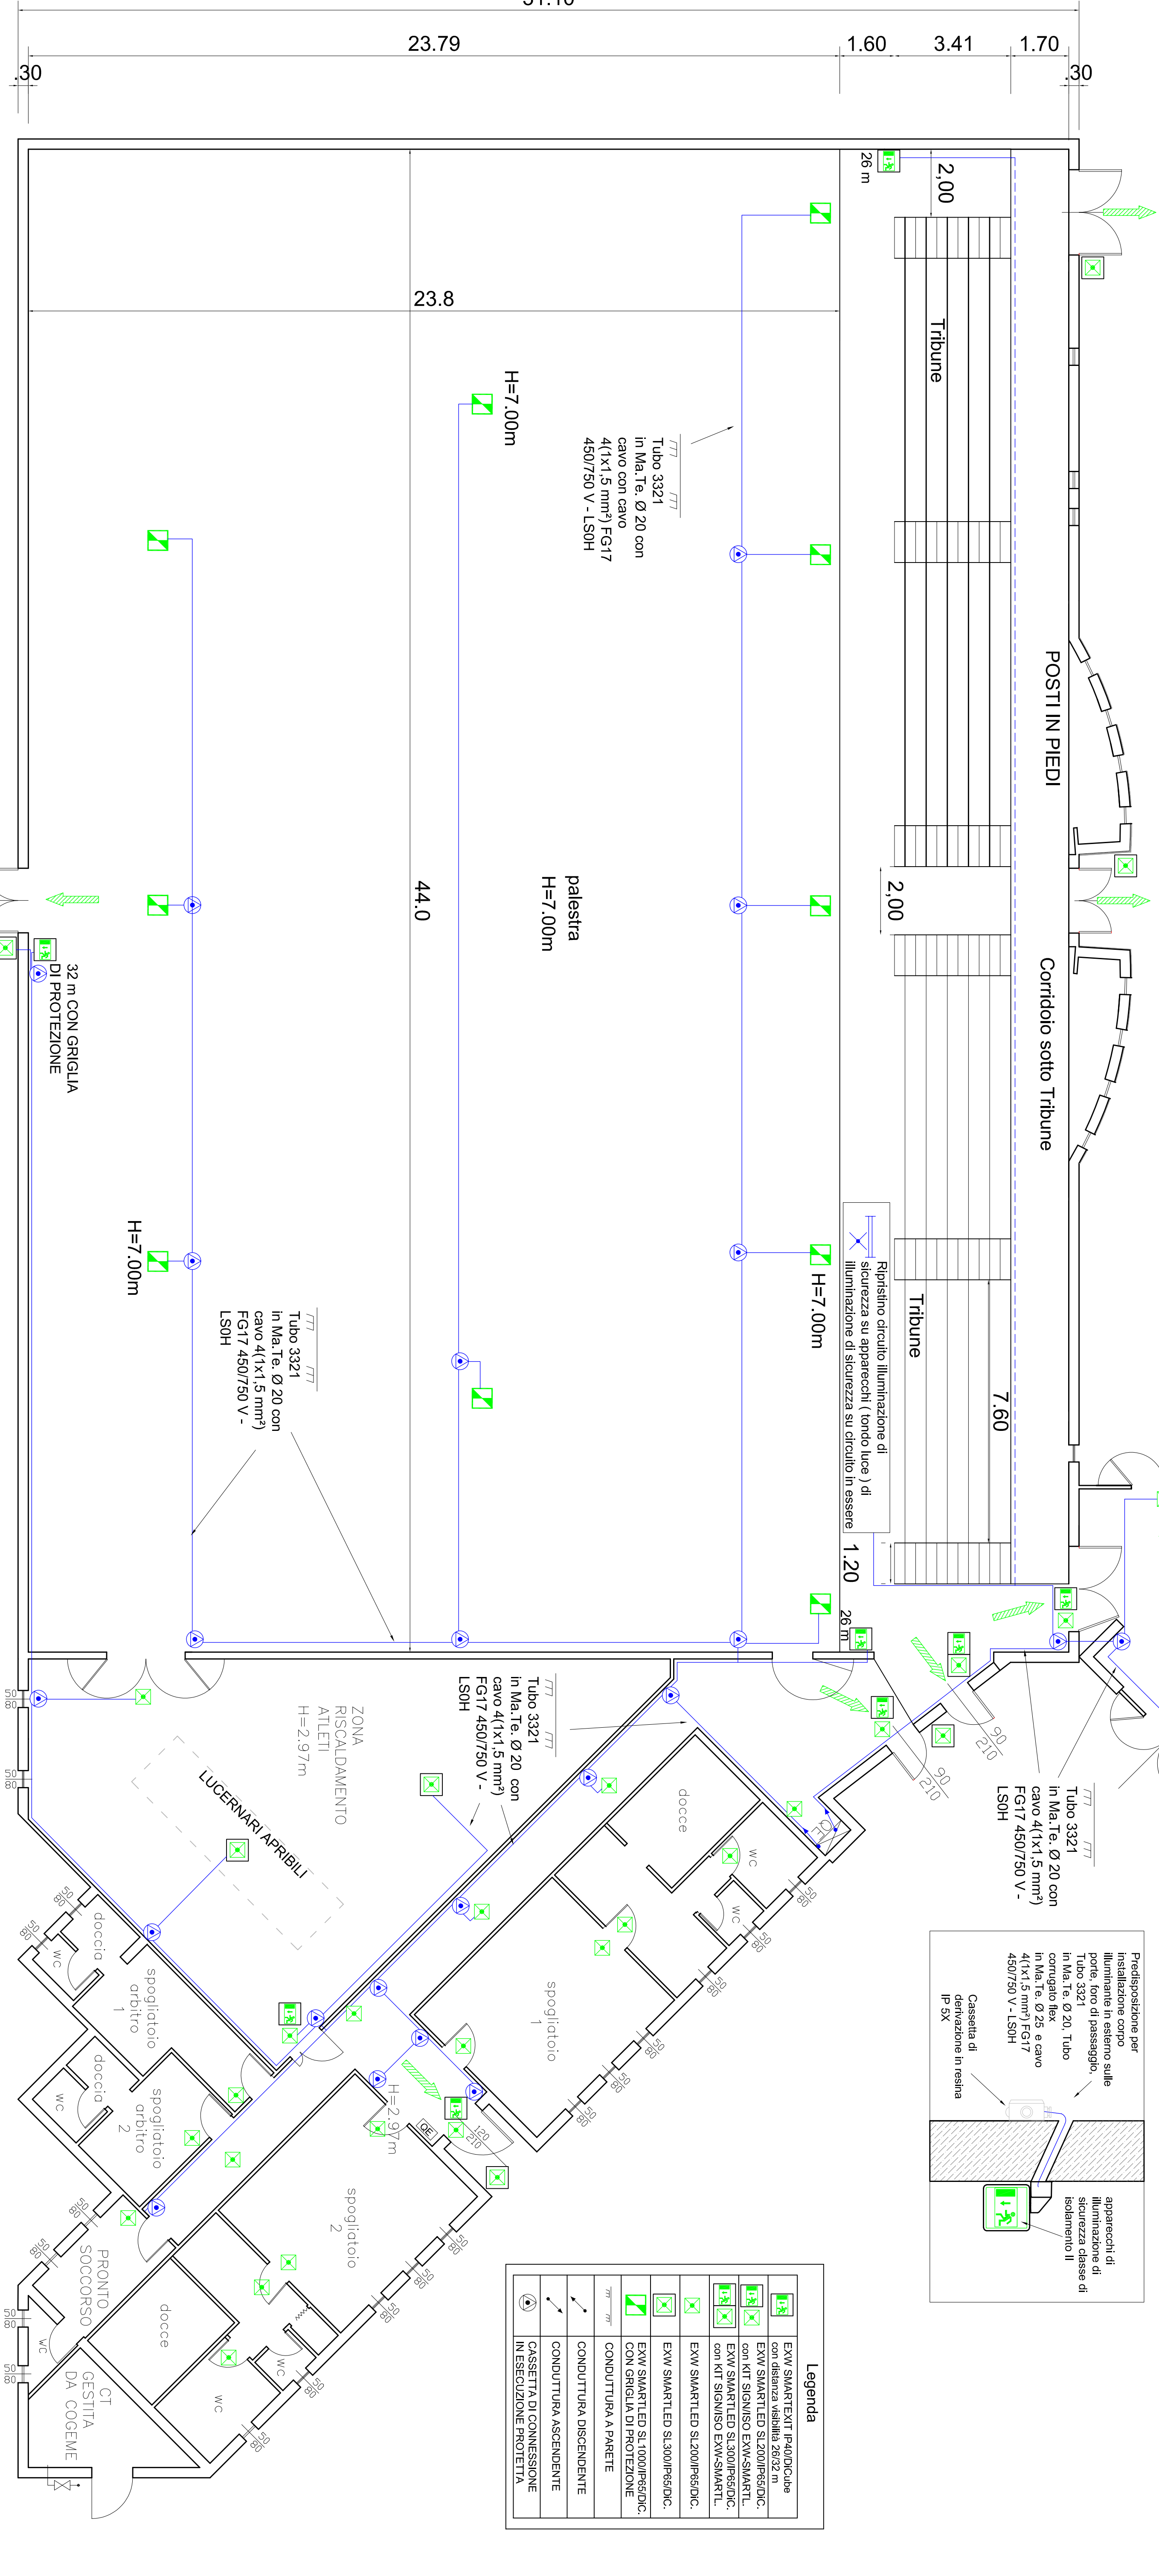

Legenda	
	EXW SMARTEXT IP40/DIC
	EXW SMARTLED SL200/PE6/DIC
	EXW SMARTLED SL300/PE6/DIC
	EXW SMARTLED SL200/PE6/DIC
	EXW SMARTLED SL1000/PE6/DIC
	CONDUITURA A PARETE
	CONDUITURA DISCENDENTE
	CONDUITURA ASCENDENTE
	CASSETTA DI CONNESSIONE IN ESECUZIONE PROTETTA

LOCALI SOTTO TRIBUNA - SCALA 1:100

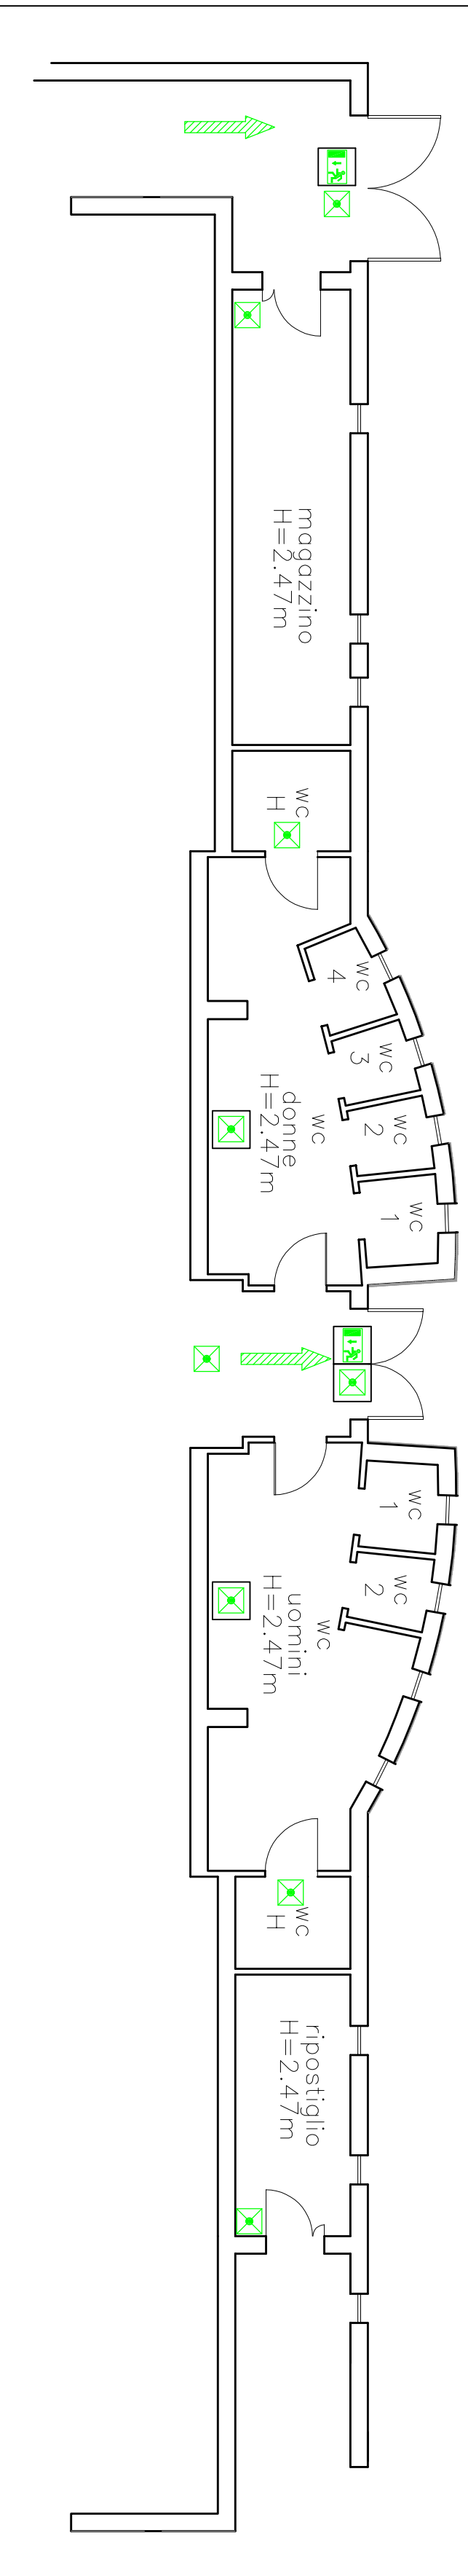

Comittente: COMUNE DI TRENZANO

Comune di: TRENZANO (BS), Via MARCONI

Oggetto: impianto di illuminazione di sicurezza

Tavola: Pianta Piano Terra, Palestra Centro Sportivo e Particolari

Disegnato con AutoCAD LT 2000

Filename: PALIRELLI.dwg

SERVIZI PER L'IMPRESA

via Artigianato, 9 – TORBOLE CASAGLIA (BS)

tel 030/2150381 fax 030/2650268 Internet: <http://www.farco.it>

Technico

Dott. Ing.

GRAZIANO BIONDI

Codice di sicurezza

specidiziazione

BS 2278 – I 292